


FIGURA 9\_scenario 2

STRUTTURA	stato di fatto	STEP 2
PARETE INTONACATA U [W/mK]	STRATIGRAFIA STRUTTURA (dall'interno all'esterno) intonaco 1,5 cm / blocchi in laterizio 45 cm / intonaco 1,5 cm <b>0,89</b>	15 cm Lana di Roccia <b>0,18</b>
PARTE RIV. PIETRA U [W/mK]	STRATIGRAFIA STRUTTURA (dall'interno all'esterno) intonaco 1,5 cm / blocchi in laterizio 40 cm / pietra calcarea 3 cm <b>0,97</b>	15 cm Lana di Roccia <b>0,18</b>
PARETE CONTROTERRA U [W/mK]	STRATIGRAFIA STRUTTURA (dall'interno all'esterno) intonaco 1,5 cm / blocchi in laterizio 45 cm <b>0,94</b>	15 cm Lana di Roccia <b>0,18</b>
MANTO DI COPERTURA U [W/mK]	STRATIGRAFIA STRUTTURA (dall'interno all'esterno) solaio in latero cemento 20+4 cm / guaina bituminosa 0,4 cm / copertura in coppi 5 cm <b>1,41</b>	15 cm Lana di Roccia <b>0,2</b>
SOLAIO CONTROTERRA U [W/mK]	STRATIGRAFIA STRUTTURA (dall'interno all'esterno) pavimentazione 1 cm / massetto in c.l.s. 10 cm / platea in c.a. 30 cm <b>0,91</b>	20 cm EPS <b>0,18</b>



### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

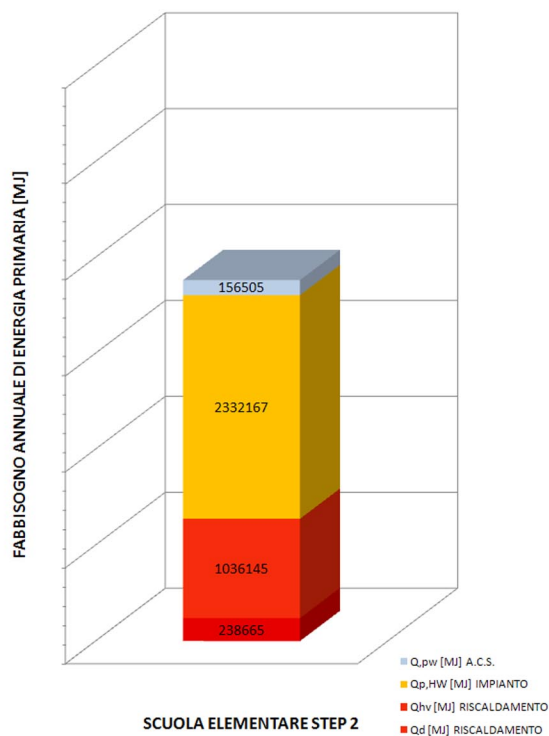